

Figure I-5


Profil de CM sous les lignes 7110 et 7019, phasage BCA-CAB (situation future)

347

DA17

Projet de ligne à 735 kV entre les postes
Micoua et du Saguenay

6211-09-072

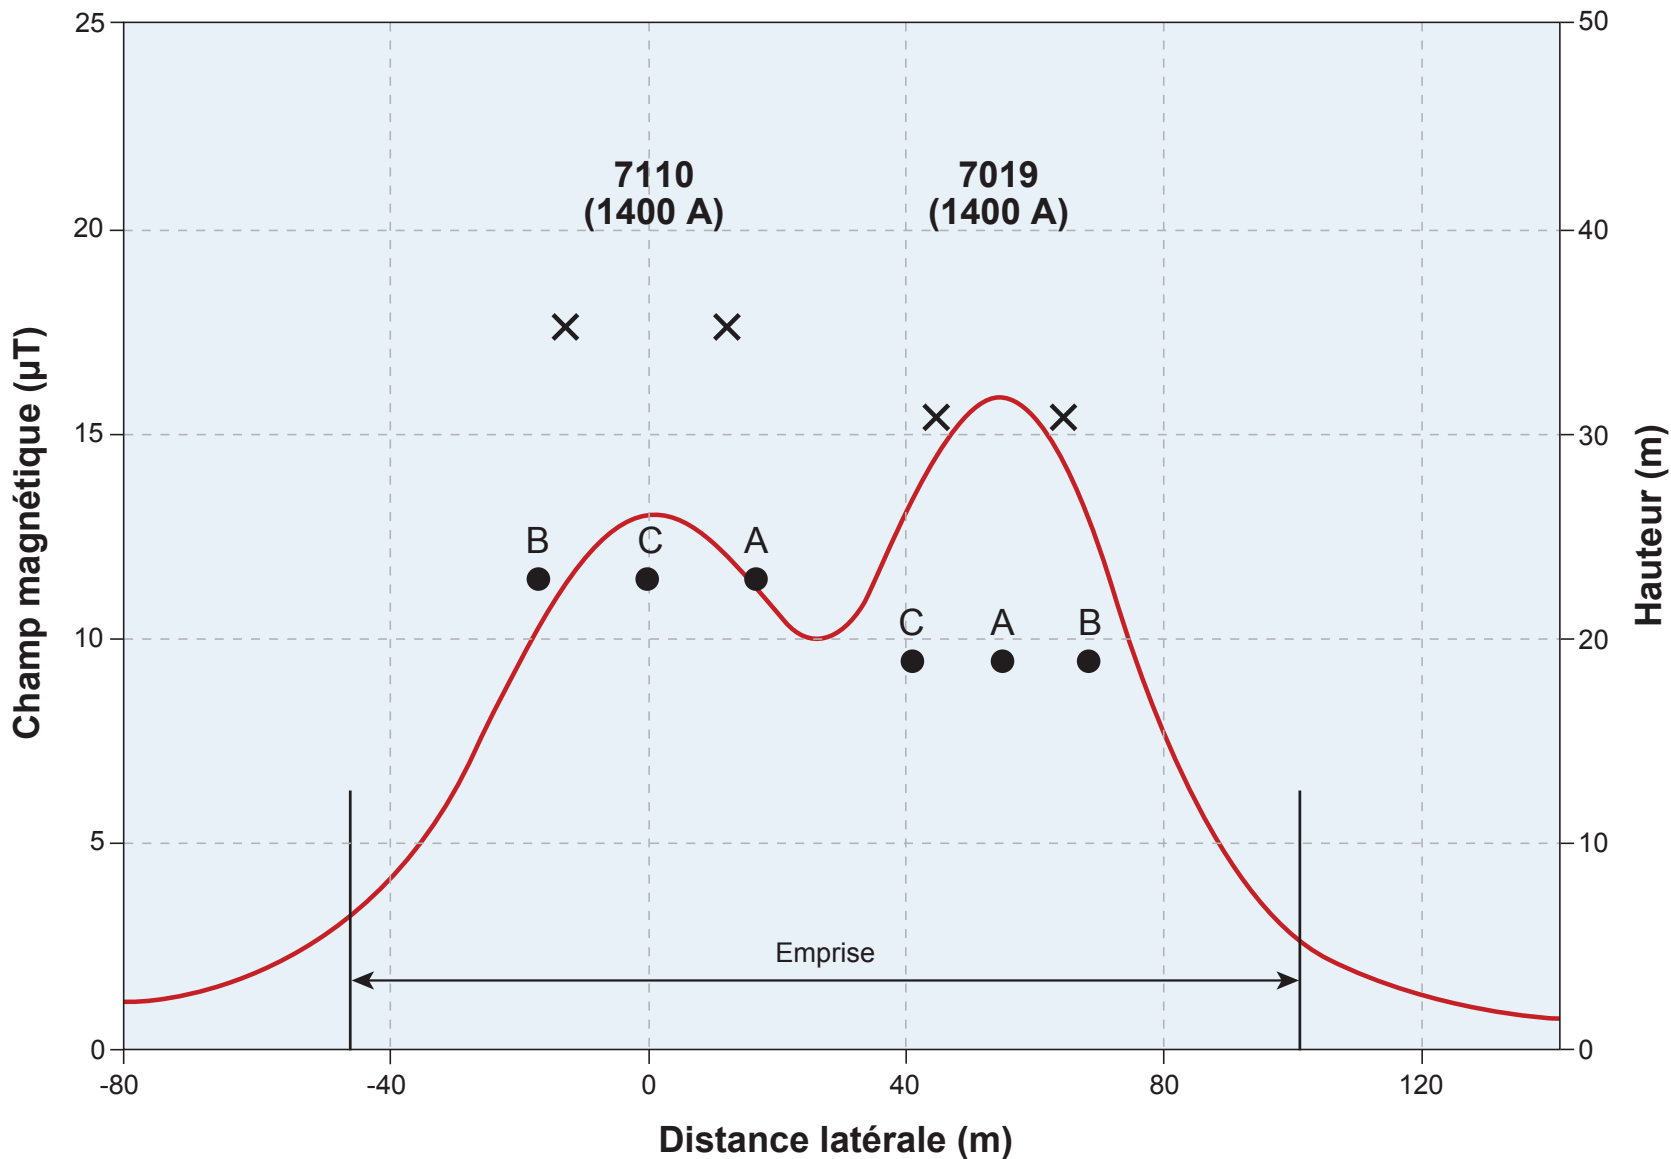

- Profil de champ magnétique
- Position des conducteurs
- × Position du câble de garde

3713_eifl-5_get_159_CEM_180228.ai