

Argumentaire sur les impacts de l'implantation de la ligne 735 kV Micoua-Saguenay pour la Pourvoirie Monts-Valin du Archer




Simulation projetée, version préliminaire produite par Hydro-Québec (19-01-17)

Localisation de la pourvoirie

La Pourvoirie Monts-Valin du Archer est située dans les Monts-Valin à environ 65 km au nord de Saint-Fulgence dans la région du Saguenay Lac-St-Jean (voir Figure 1).

Figure 1 : Localisation de la Pourvoirie Monts-Valin du Archer

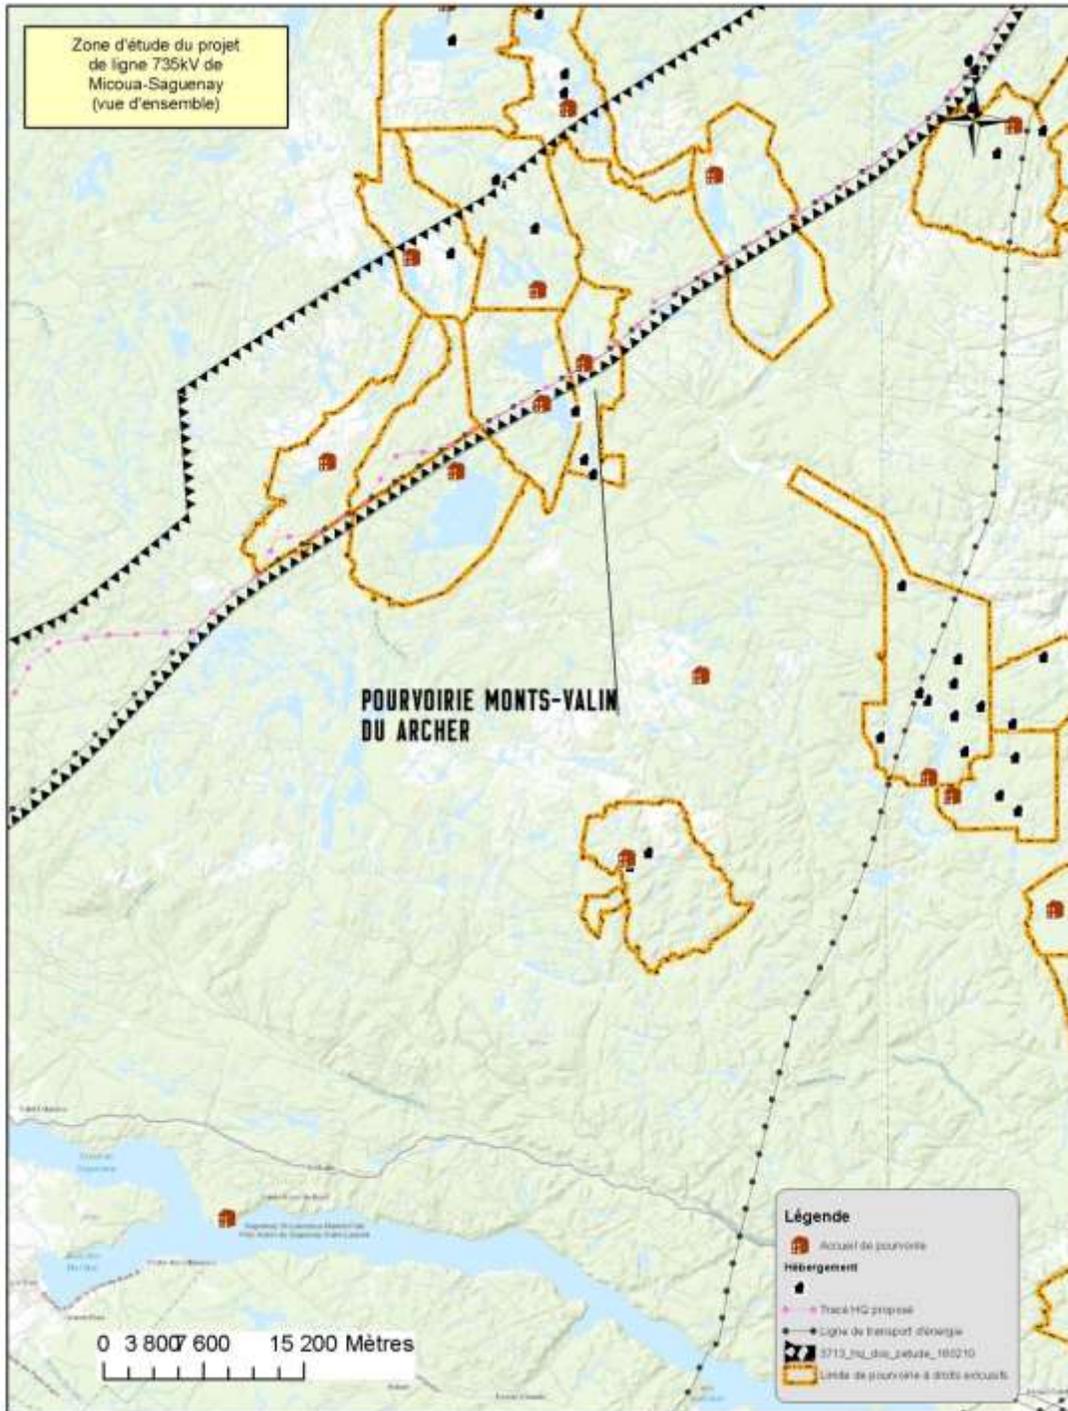

La nouvelle ligne proposée passe tout près du site principal au lac Raymond (Figures 2 et 3) soit à moins de 120 m. Le déboisement de l'emprise s'approchera encore plus du site principal.

Figure 2 : Localisation du tracé proposé pour la nouvelle ligne 735 kV sur la Pourvoirie Monts-Valin du Archer


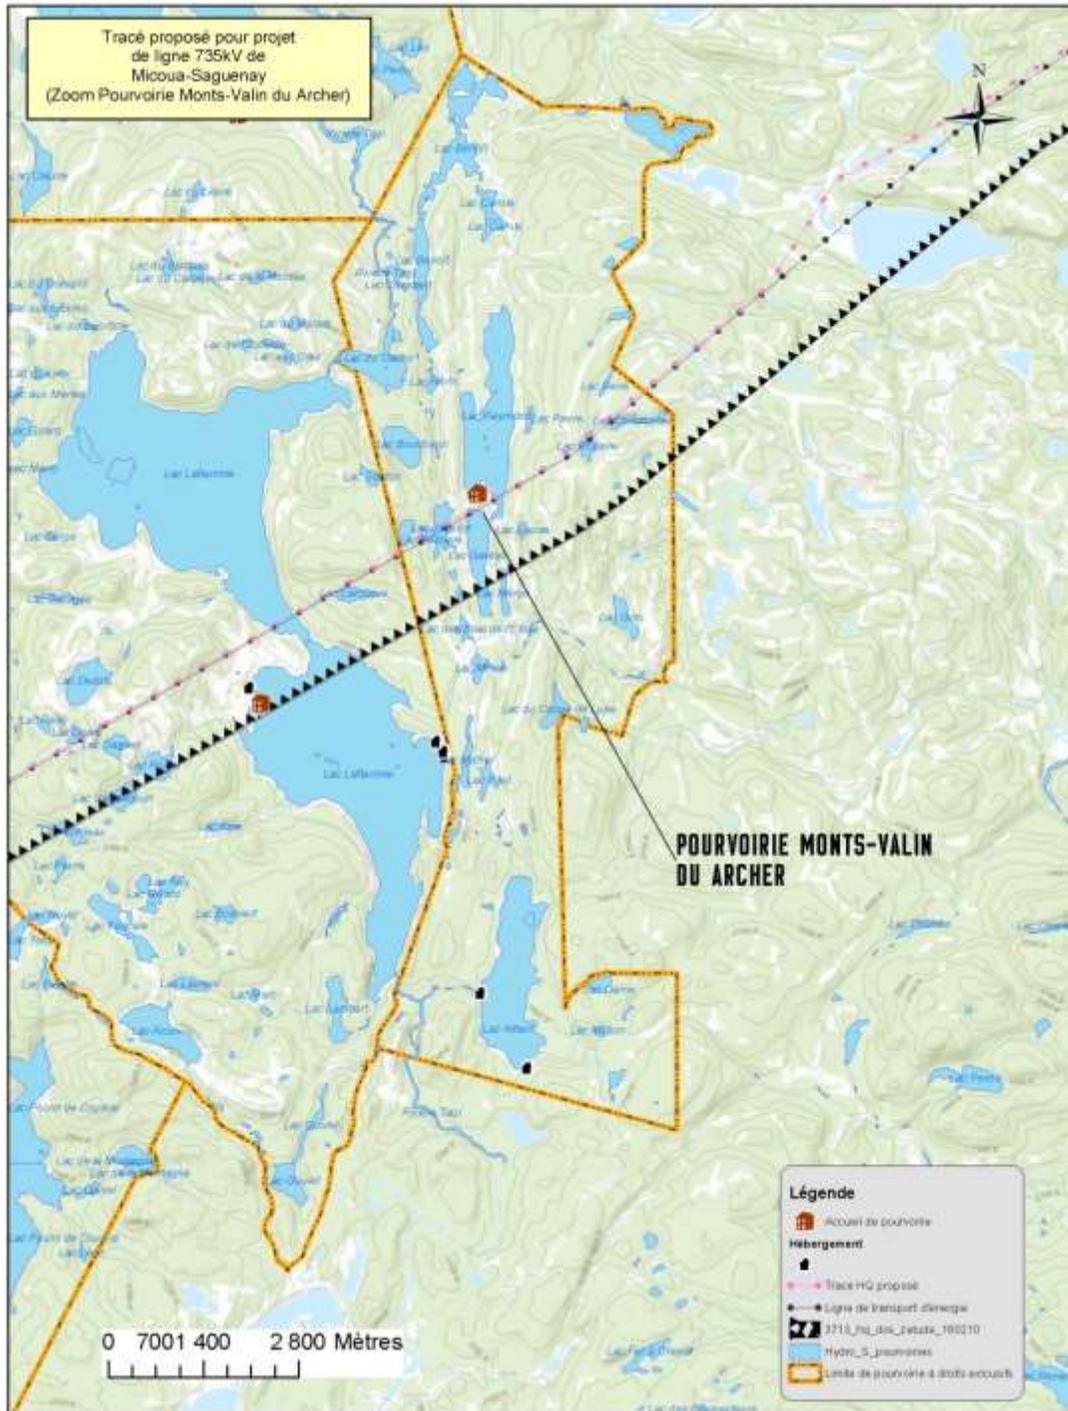


Figure 3 : Vue agrandie du site principal et du tracé proposé pour la ligne 735 kV

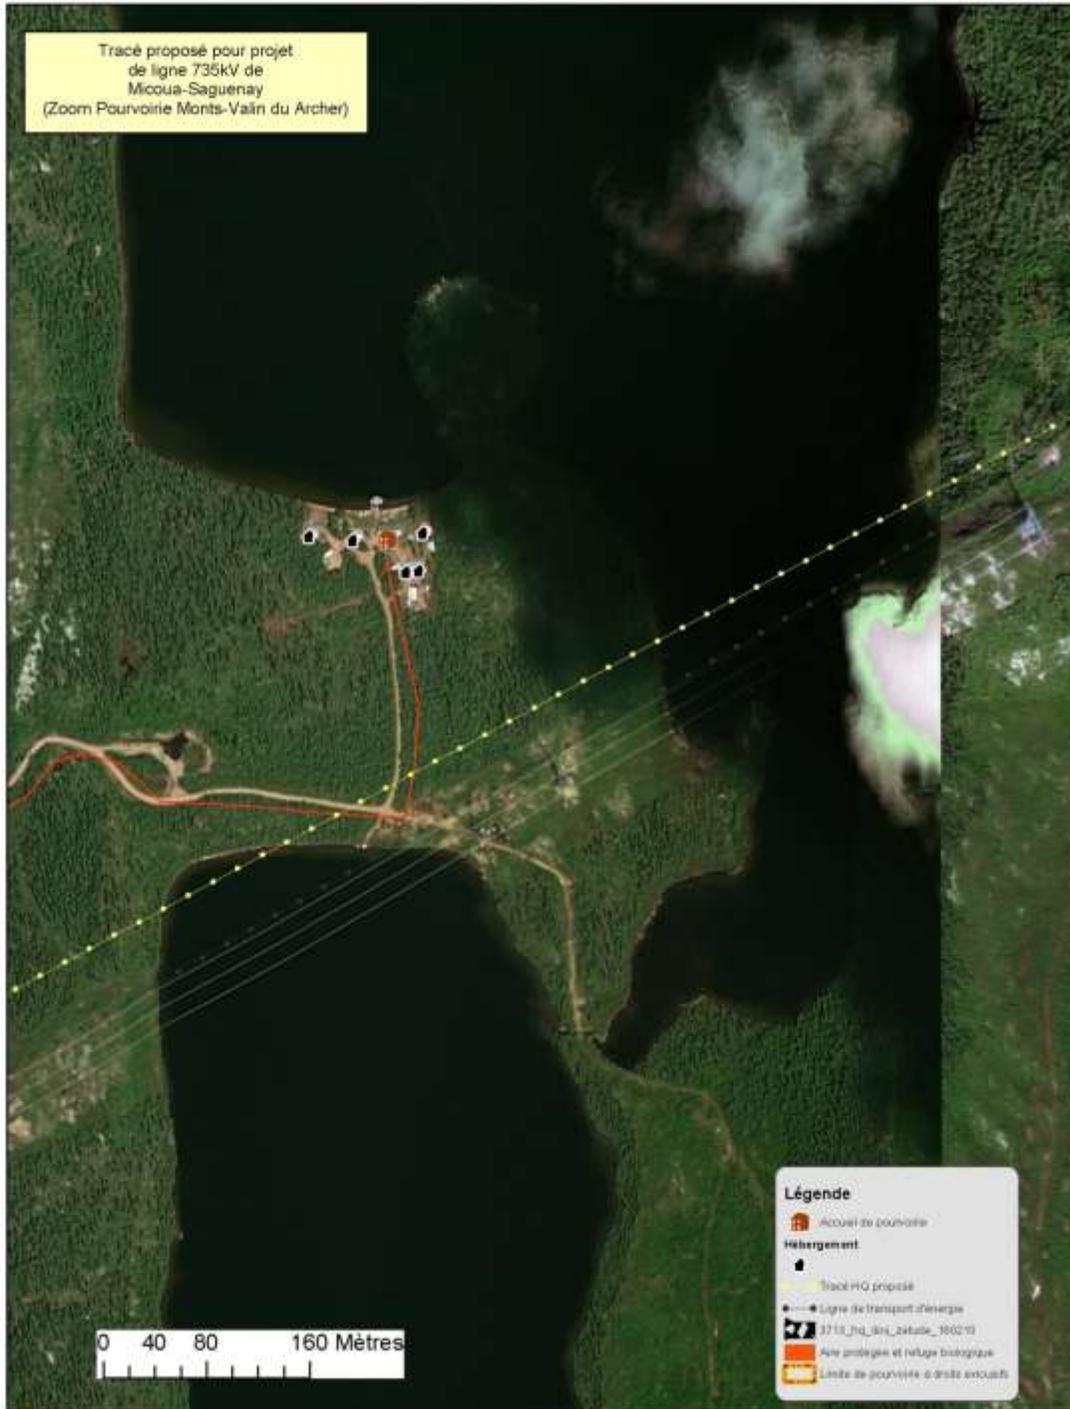

Impacts

Cette nouvelle ligne de transmission, selon le tracé proposé actuellement, aura différents impacts sur la pourvoirie. Les principaux impacts sont au niveau du bruit engendré par la présence de cette ligne et au niveau visuel puisque la nouvelle ligne se rapproche beaucoup du site principal. Il y aura également des impacts lors du déboisement et de la construction de la ligne elle-même. De plus, il y a de fortes craintes d'impacts sur la valeur de la pourvoirie et sur sa capacité à se démarquer en cas de période plus difficile au niveau des clientèles.

- L'actuelle ligne de transmission de 735 kV qui passe derrière le site principal de la pourvoirie a déjà des impacts :
 - Émission de bruit significatif, particulièrement lors des journées pluvieuses ou très humides
- La nouvelle ligne, de la façon proposée, se rapprochera encore plus du site principal, soit à environ 120 m sans compter le déboisement. Le bruit sera plus fort et probablement audible plus fréquemment selon diverses conditions météo.
- Des études de Roche (2001) et Oxygène communication (2003) ont démontré que les attentes de la clientèle en pourvoirie en lien avec les caractéristiques du territoire sont d'abord la quiétude des lieux (absence de bruits anthropiques) et la beauté des sites et des paysages. Ces critères sont même prioritaires à la qualité faunique des pourvoiries. Il est clair que ce projet affectera l'entreprise. La satisfaction de la clientèle sera compromise et ces derniers préféreront aller dans des lieux non perturbés. Dans un objectif de diversification de la clientèle, notamment par la clientèle internationale, il est plus que jamais important d'assurer la qualité des paysages et la quiétude des lieux. Les représentants d'Hydro-Québec ont eux-mêmes avoué qu'il serait difficile de vendre une pourvoirie qui verrait une baisse de clientèle suite à la construction d'une nouvelle ligne électrique de cette ampleur si près d'un site principal !
- Le projet aura aussi un impact au niveau des accès. Est-ce que la nouvelle ligne créera de nouveaux accès qui traverseront les limites de la pourvoirie et qui généreront un achalandage non désiré provenant de chasseurs ou pêcheurs de l'extérieur de la pourvoirie ? Cela amènerait une gestion supplémentaire au pourvoyeur. De plus, la présence accrue de motoneiges hors-pistes qui suivent les lignes électriques se retrouveront tout près des installations alors que celles-ci ne seront pas surveillées, car fermées.

Voici donc quelques-uns des impacts appréhendés du projet sur notre entreprise. Nous souhaitons être en mesure de mieux étayer ceux-ci compte tenu des affirmations de non-impacts non appuyés émis par Hydro-Québec. Nous avons une entreprise légitime qui se doit d'être rentable pour poursuivre sa contribution au bien-être de la société. Il est inconcevable pour nous d'en risquer l'avenir et de devoir perdre de l'argent pour qu'Hydro-Québec économise sur la localisation de sa ligne électrique afin d'augmenter ses profits à notre détriment. Soyez assuré de notre entière collaboration pour trouver une solution équitable à cette situation.